


Miljø regnskab.

| | Fliskedel | | Solfanger | | Pillekedeler | | Oliekedel | | Ådum | | Total | |
|---------|-----------|------|-----------|-----|--------------|------|-----------|-----|------|-----|----------|-----|
| | MW | % | MW | % | MW | % | MW | % | MW | % | MW | % |
| Februar | 5859,5 | 88,2 | 109,2 | 1,6 | 670,8 | 10,1 | 0 | 0,0 | 4 | 0,1 | 6643,286 | 100 |

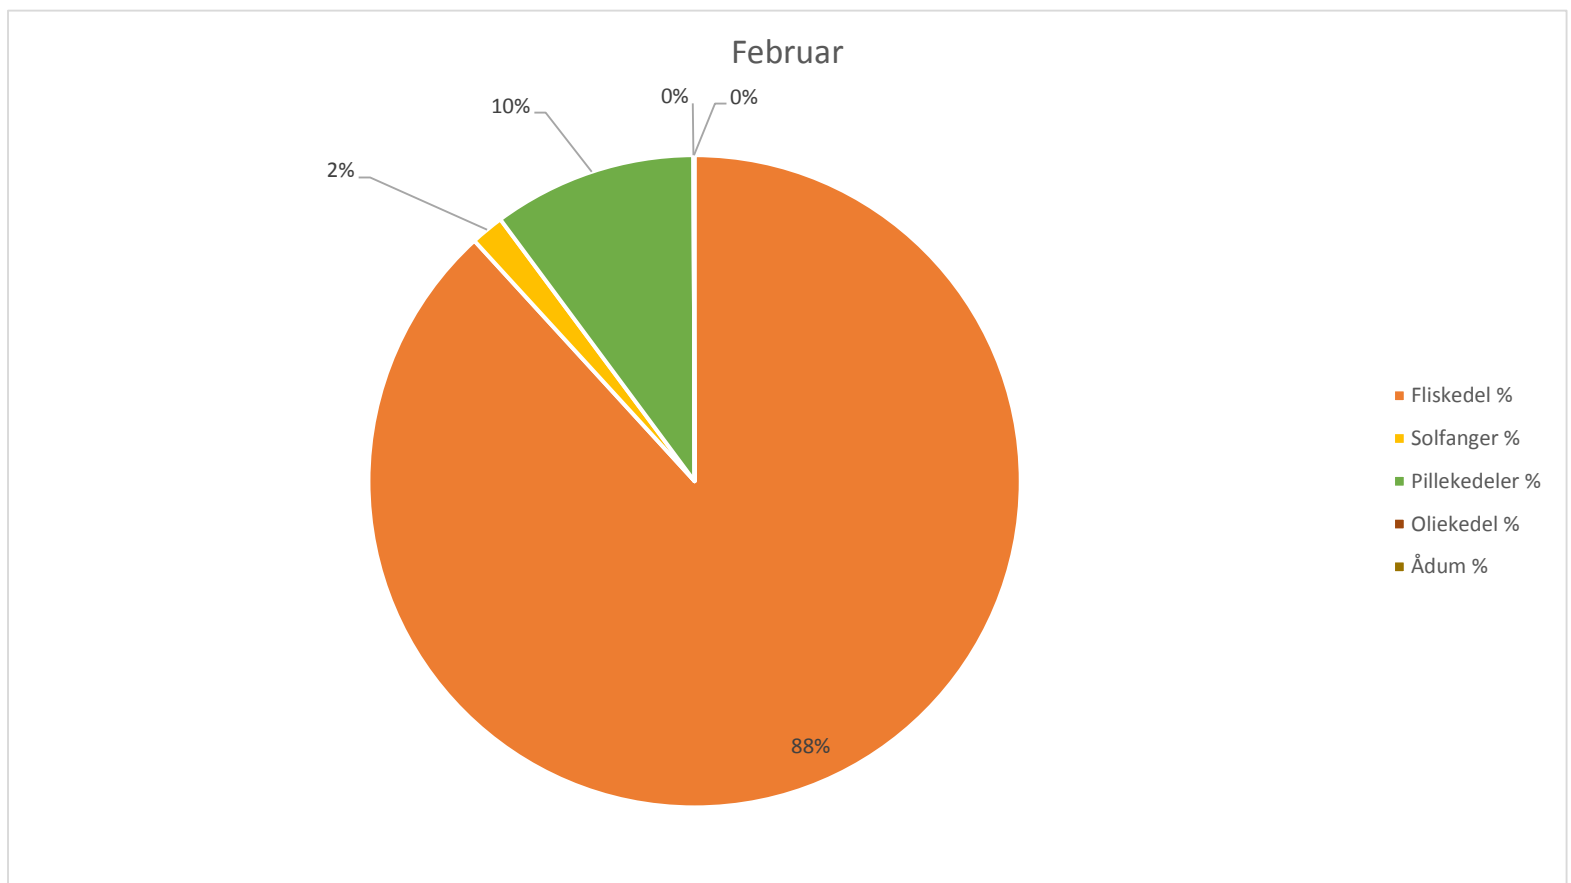

| | | | |
|---|---|---|----------|
| Fliskedelen har afbrændt | 2075 Tons flis | | |
| Leveret mængde flis | 2259 Tons flis | | |
| Af dem er | 2045 Tons skovflis med cetificat | | |
| | 214 Tons flis fra åben land uden cetificat (Ingen krav) | | |
| | 0 Tons Have/park flis uden certificat (Ingen krav) | | |
| Pillekedelerne har brugt | 157 Tons piller | | |
| Fliskedelen har brugt | 0 Tons piller | | |
| Træpiller købt i denne måned | 148 Tons købt på kontrakt som overholder EU`s Tømmerforordning (EUTR) | | |
| Energiforbruget til produktion og transport af flisen | 3699 GJ | = | 1028 MWh |
| Energiforbruget for at lave flisen til varme | 219 GJ | = | 61 MWh |
| Energiforbruget til distribution | 94 GJ | = | 26 MWh |
| <u>Rest produkter fra afbrændningen af flis:</u> | | | |
| Renset spildevand fra processen | 813 m3 | | |
| Aske kørt til deponi | 21 Tons | | |
| Aske brugt til gødning af jorden | 0 Tons | | |
| <u>Kemikalie indkøbt til produktion:</u> | | | |
| Natronlud | 0 kg | | |
| Polyaluminiumklorid | 0 kg | | |
| Saltsyre | 0 kg | | |
| Metclear 15 | 50 kg | | |
| Flokkuleringsmiddel | 125 kg | | |
| HydroX | 0 kg | | |