


Miljø regnskab.

| | Fliskedel | | Solfanger | | Pillekedeler | | Oliekedel | | Ådum | | Total | |
|---------|-----------|------|-----------|-----|--------------|-----|-----------|-----|------|-----|--------|-----|
| | MW | % | MW | % | MW | % | MW | % | MW | % | MW | % |
| Februar | 6743,2 | 97,9 | 49,6 | 0,7 | 96,9 | 1,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6889,7 | 100 |

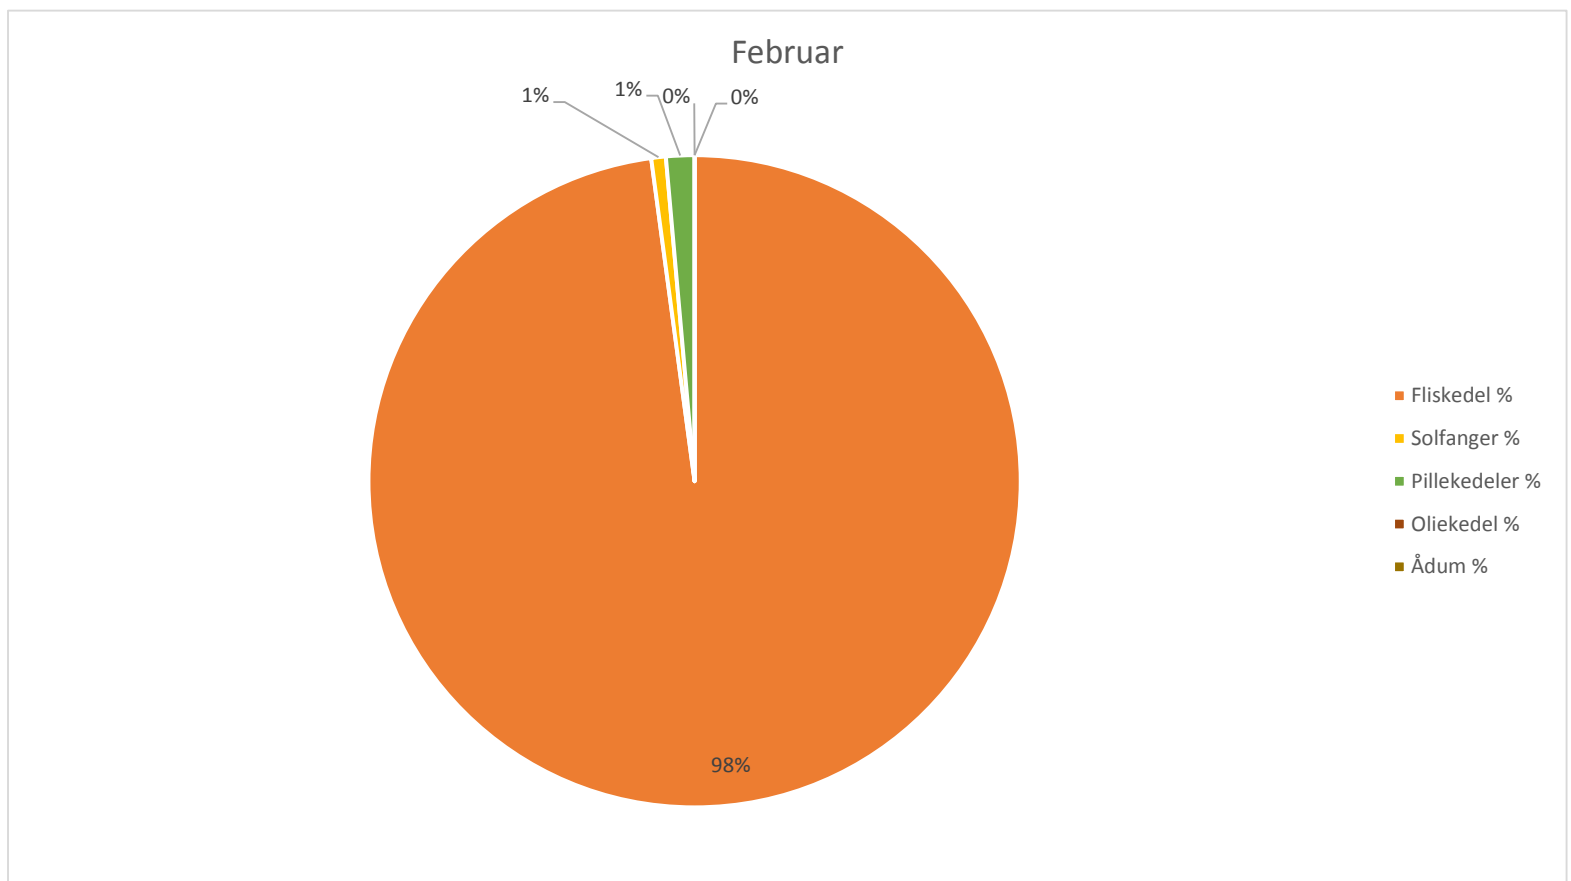

| | | | |
|---|---|---|--------|
| Fliskedelen har afbrændt | 2556 Tons flis | | |
| Leveret mængde flis | 2259 Tons flis | | |
| Af dem er | 515 Tons skovflis med cetificat | | |
| | 1744 Tons flis fra åben land uden cetificat (Ingen krav) | | |
| | 0 Tons Have/park flis uden certificat (Ingen krav) | | |
| Pillekedelerne har brugt | 3 Tons piller | | |
| Fliskedelen har brugt | 0 Tons piller | | |
| Træpiller købt i denne måned | 0 Tons købt på kontrakt som overholder EU`s Tømmerforordning (EUTR) | | |
| Energiforbruget til produktion og transport af flisen | 0 GJ | = | 0 MWh |
| Energiforbruget for at lave flisen til varme | 263 GJ | = | 73 MWh |
| Energiforbruget til distribution | 115 GJ | = | 32 MWh |
| <u>Rest produkter fra afbrændningen af flis:</u> | | | |
| Renset spildevand fra processen | 1168 m3 | | |
| Aske kørt til deponi | 0 Tons | | |
| Aske brugt til gødning af jorden | 0 Tons | | |
| <u>Kemikalie indkøbt til produktion:</u> | | | |
| Natronlud | 2080 kg | | |
| Polyaluminiumklorid | 1200 kg | | |
| Saltsyre | 23 kg | | |
| Metclear 15 | 0 kg | | |
| Flokkuleringsmiddel | 0 kg | | |
| HydroX | 0 kg | | |