


# Miljø regnskab.

	Fliskedel		Solfanger		Pillekedeler		Varmepumper		Ådum		Total	
	MW	%	MW	%	MW	%	MW	%	MW	%	MW	%
Marts	3569	46,3	467	6,1	2359	30,6	1314	17,0	0	0,0	7708,7	100

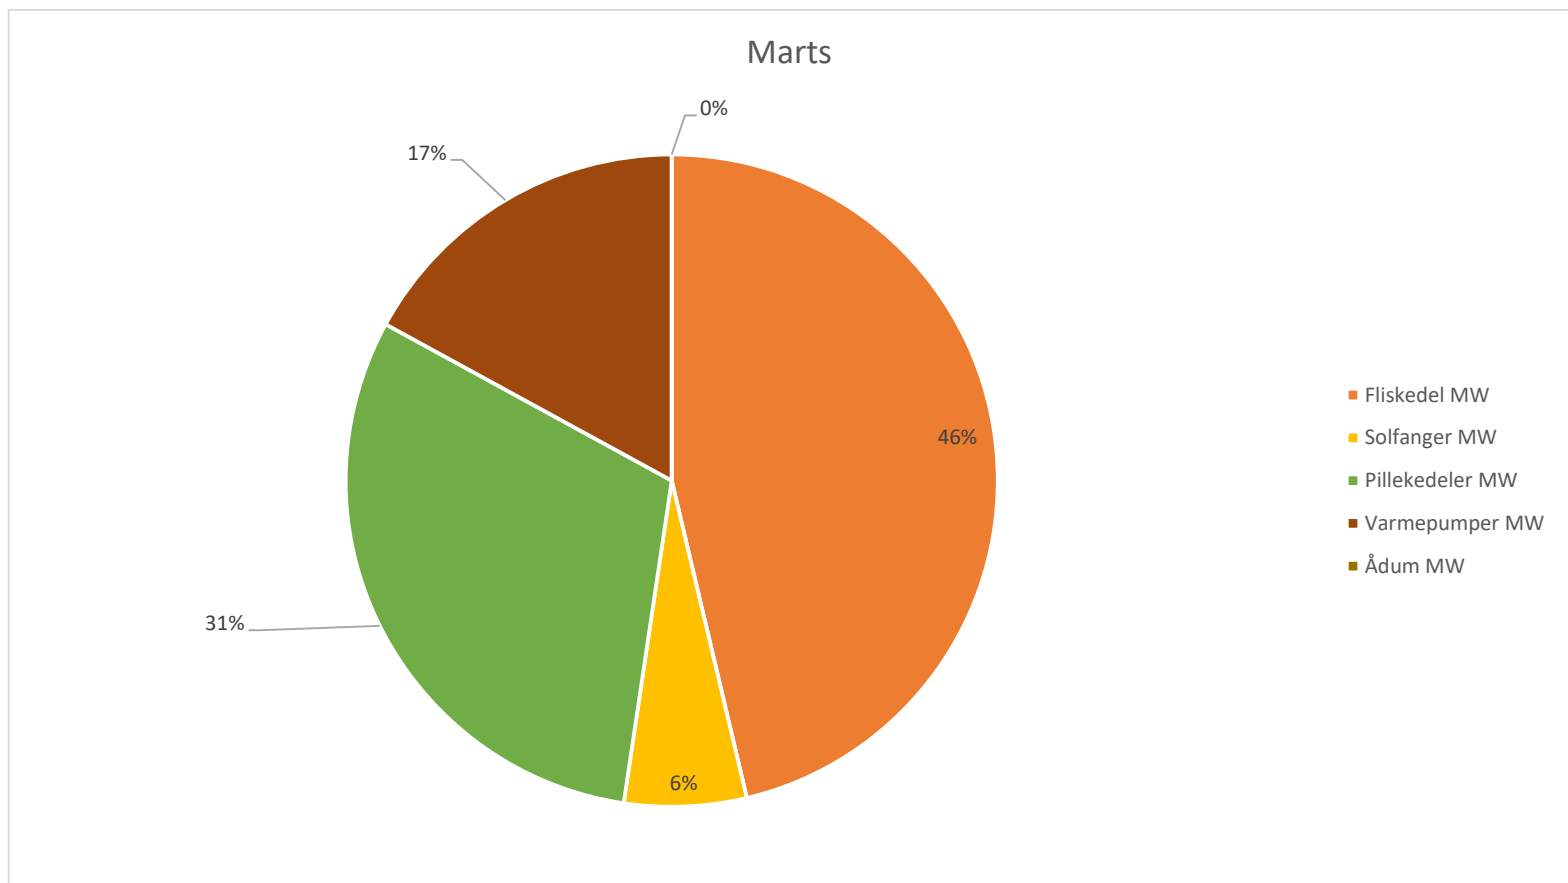

Fliskedelen har afbrændt	1375 Tons flis		
Leveret mængde flis	1528 Tons flis		
Af dem er	1323 Tons skovflis med cetificat		
	0 Tons flis fra åben land uden cetificat (Ingen krav)		
	205 Tons Have/park flis uden certificet (Ingen krav)		
Pillekedelerne har brugt	585 Tons piller		
Fliskedelen har brugt	0 Tons piller		
Træpiller købt i denne måned	382 Tons købt på kontrakt som overholder EU`s Tømmerforordning (EUTR)		
Energiforbruget til produktion og transport af flisen	292 GJ	=	81 MWh
Energiforbruget for at lave flisen til varme	0 GJ	=	0 MWh
Energiforbruget til distribution	6 GJ	=	2 MWh
<b><u>Rest produkter fra afbrændningen af flis:</u></b>			
Renset spildevand fra processen	277182 m3		
Aske kørt til deponi	##### Tons		
Aske brugt til gødning af jorden	##### Tons		
<b><u>Kemikalie indkøbt til produktion:</u></b>			
Natronlud	0 kg		
Polyaluminiumklorid	0 kg		
Saltsyre	0 kg		
Metclear 15	0 kg		
Flokkuleringsmiddel	0 kg		
HydroX	0 kg		